Опросный лист № _____ от _____ на поставку системы оперативного постоянного тока

ExOnSys - S - 1 - _____ - ___ - 15 - УХЛ4

По вопросам продаж обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-1
Единый адрес: ehm@ntrt.ru

Заполненный опросный лист Вы можете направить на электроненую почту ehm@ntrt.ru

Заказчик			
Объект			
Количество комплектов			
Срок поставки			
Согласовано:		Согласовано:	
Представитель заказчика:		Представитель поставщика:	

Схема главных цепей СОПТ

ExOnSys - S	ExOnSys - M	ExOnSys - L	ExOnSys - XL
ШОТ ExOn Номинальный ток сборных шин до 80А	СОПТ Номинальный ток сборных шин ЩПТ 80А -160А	СОПТ Номинальный ток сборных шин ЩПТ 160А - 250А	СОПТ Номинальный ток сборных шин ЩПТ 250А - 630А
☒	☐	☐	☐

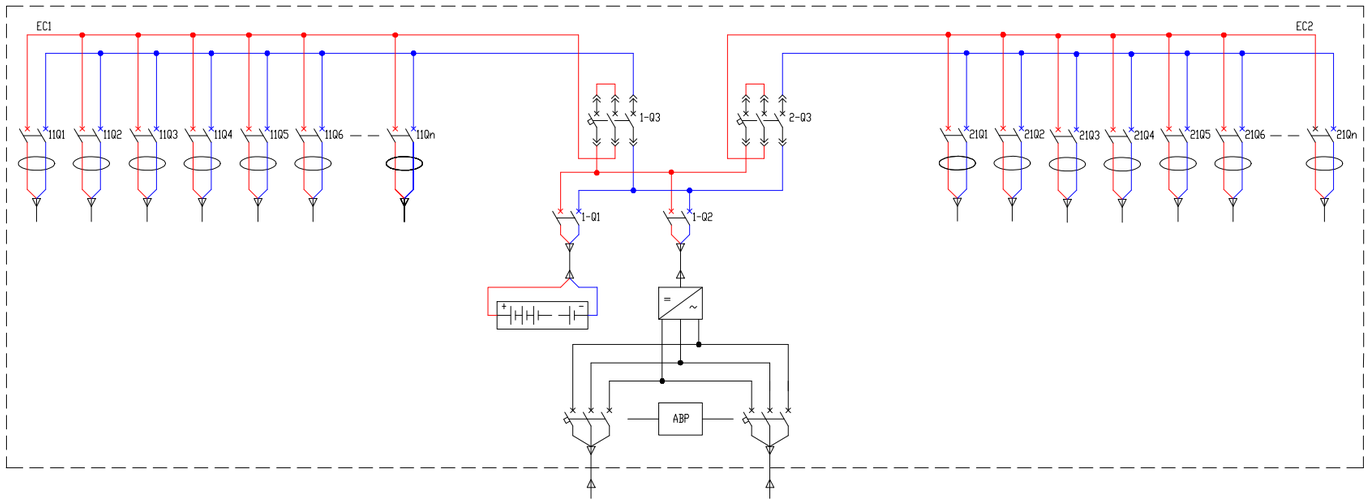

Конструктивные особенности СОПТ

Ввод	Заземление	Цвет индикации		Количество ОЛ		
Ввод снизу, 1ф x 220В ◉	TN - S ◉	ВКЛ	НЕТ	EC1	EC2	
Ввод снизу, 3ф x 220В ○	TN - CS ○	ВЫКЛ	НЕТ			
Ввод снизу, 3ф x 380В ○		НЕИСПР	НЕТ			
Ввод сверху, 1ф x 220В ○	TN - C ○	НЕИСПР ОБЩ	НЕТ			
Ввод сверху, 3ф x 220В ○						
Ввод сверху, 3ф x 380В ○						

Опции СОПТ

Организация отходящей линии с формированием шинки мигающего света	
Наличие системы пофидерного контроля изоляции	
Организация питания цепей оперативных блокировок	
Наличие Ethernet для связи с АСУ ТП	
Организация функции отключения АБ от нагрузки при снижении напряжения ниже допустимого	
Наличие цифровых и стрелочных измерительный приборов на фасаде ЩПТ	
Организация поэлементного контроля параметров АБ	

Типы аппаратов защит ЩПТ

n-Q1	n-Q2	n-Q3	n-Q4	n-Q5	n-Q6	mkQn
ABB ◉	ABB ◉	ABB ◉	ABB ○	ABB ◉	ABB ◉	ABB ◉
Sch Elec ○	Sch Elec ○	Sch Elec ○	Sch Elec ○	Sch Elec ○	Sch Elec ○	Sch Elec ○
EATON ○	EATON ○	EATON ○	EATON ○	EATON ○	EATON ○	EATON ○
J Muller ○	J Muller ○	J Muller ○	J Muller ○	J Muller ○	J Muller ○	J Muller ○
OEZ ○	OEZ ○	OEZ ○	OEZ ○	OEZ ○	OEZ ○	OEZ ○
ETI ○	ETI ○	ETI ○	ETI ◉	ETI ○	ETI ○	ETI ○
Socomec ○	Socomec ○	Socomec ○	Socomec ○	Socomec ○	Socomec ○	Socomec ○
LS ○	LS ○	LS ○	LS ○	LS ○	LS ○	LS ○
Schrack ○	Schrack ○	Schrack ○	Schrack ○	Schrack ○	Schrack ○	Schrack ○
КЭАЗ ○	КЭАЗ ○	КЭАЗ ○	КЭАЗ ○	КЭАЗ ○	КЭАЗ ○	КЭАЗ ○
○	○	○	○	○	○	○
Тип аппарата						

Силовое и контрольно-измерительное оборудование СОПТ

Зарядно-выпрямительное устройство	ExOnChar – E – 40/0 – 220/0
Аккумуляторная батарея	
Размещение аккумуляторной батареи	Шкаф аккумуляторной батареи
Система мониторинга и управления (контроллер)	Штатная
Система контроля изоляции	Штатная

Таблица конфигурации номиналов защит ЩПТ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EC1																														
EC2																														